





Hesaplama - H

Girdi

Modeli	H701CS
Soğutucu akışkan	R404A
Evaporasyon sıcaklığı	-20.0 °C
Kondensasyon sıcaklığı	40.0 °C
Referans sıcaklığı	Çiy sıcaklığı
Emiş gazı sıcaklığı	20.0 °C
Evaporatör çıkış sıcaklığı	20.0 °C
Likit subcooling	0.0 K
Voltaj / Faz / Frekans	380-420 V / 3 / 50 Hz
Kapasite kontrol sistemi	100%

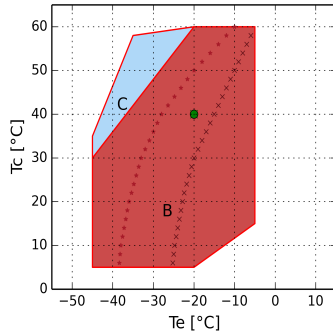

B= Standart uygulama
C= Kafa soğutma fanı veya maksimum
superheating 20K
x = Min Te 50%
* = Min Te 50% Kafa soğutma fanı veya
maksimum superheating 20K
• = Çiy sıcaklığı

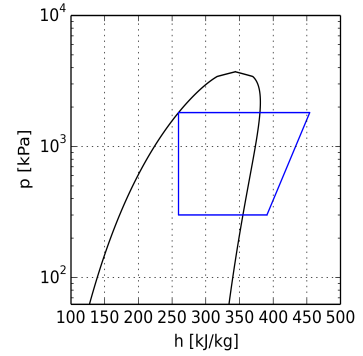

Performans hesaplama


	Standart koşullar	Evaporatörde	Kompresörde
Soğutma kapasitesi	10990 W	10990 W	10990 W
Çekilen güç	5.34 kW	5.34 kW	5.34 kW
Atılan toplam ısı	16.32 kW	16.32 kW	16.32 kW
COP	2.06	2.06	2.06
Kütle akışı miktarı	302.2 kg/h	302.2 kg/h	302.2 kg/h
Çekilen akım	9.3 A	9.3 A	9.3 A
Basma sıcaklık	94.9 °C	94.9 °C	94.9 °C
Maksimum operasyon akımı	14.5 A	14.5 A	14.5 A
Kilitli rotor akımı	63.1 A	63.1 A	63.1 A



Teknik veri

Silindir Sayısı	4.0	
Çap	54.0	[mm]
Strok	40.0	[mm]
Basma hacmi @ 50 Hz	31.88	[m ³ /h]
Basma hacmi @ 60 Hz	38.26	[m ³ /h]
Emme vanası	28 s.	[mm]
Basma vanası	22 s.	[mm]
Yağ şarjı	2.0	[L]
Net ağırlık	91.0	[kg]

Kompresöre ait tüm ölçüler [mm]

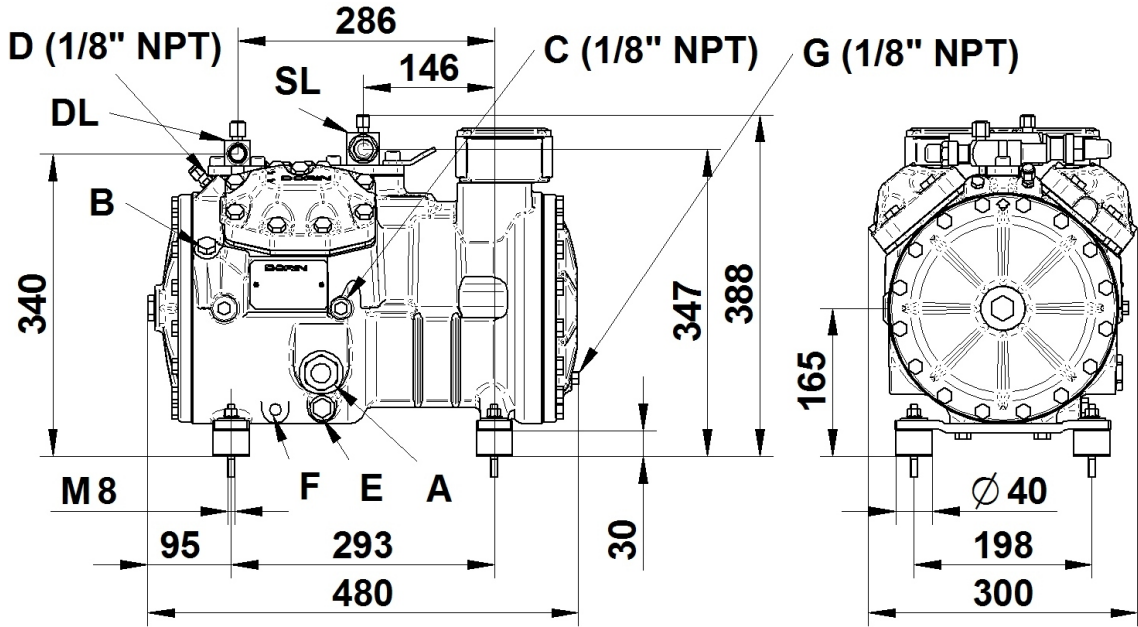

H353 11-7-14

- A - Yağ gözetleme Camı
- B - Yağ şarj ünyonu
- C - Alçak basınç çıkışı
- D - Yüksek basınç çıkışı
- E - Yağ drenaj ünyonu

- F - Karter ısıtıcı
- G - Yağ dönüşü
- DL - Basma servis vanası
- SL - Emme servis vanası



Konfigürasyon: Standart \ Opsiyonel

TE=Thermistor Koruması	Standart
REL=Elektronik motor koruma modülü	Standart
CH=Karter Isıtıcı	Opsiyonel
TCH=Kendinden regüleli karter Isıtıcı	Opsiyonel
SLCR=Kademesiz kapasite kontrol sistemi	Opsiyonel
BF=Gövde soğutma fanı	Opsiyonel
WH=Su soğutmalı kafa	Opsiyonel
US= Yüksüz Kalkış By-pası	Opsiyonel
ALL= Yağ seviye alarm cihazı	Opsiyonel
IP65= Elektrik kutusu IP65	Standart
CR1= Kapasite kontrol %50-100	Opsiyonel
UL= UL onaylı kompresörler	Opsiyonel
CB= CB onaylı kompresörler	Opsiyonel
HFC soğutucu akışkanları kullanılacak uygulamalarda kompresörler POE yağı olarak sipariş edilmelidir. HCFC soğutucu akışkanları kullanılacak uygulamalarda kompresörler mineral yağı sipariş edilmelidir.	
HFC (POE 46) - HCFC (MIN 46-68)	Standart
Düşük sıcaklık uygulamaları için harici soğutma sağlanmalıdır.	
Yukarıda belirtilenden voltajlardan farklı çalışabilen motorlar isteğe bağlı olarak temin edilebilir.	
220-240/3/50 (Δ) 380-420/3/50 (Y)	Standart
265-290/3/60 (Δ) 440-480/3/60 (Y)	Opsiyonel
475-525/3/50 570-630/3/60	Opsiyonel
200/3/50-60 (Δ)	Opsiyonel
380-420/3/50 (PWS) 440-480/3/60 (PWS)	Opsiyonel
208-230/3/60 (Δ) 360-400/3/60 (Y)	Opsiyonel